


委员会


注



专	业
专	业
专	业
专	业
专	业
专	业
专	业
专	业

会签栏

注: 1. 未加虚线出图专用章无效。
2. 版权归河海大学设计研究院有限公司所有。
3. 不得量取图纸尺寸施工。如有任何不详事宜, 请在施工前与设计师会商。
4. 本图设计内容未经设计师许可不得在其它地方使用。

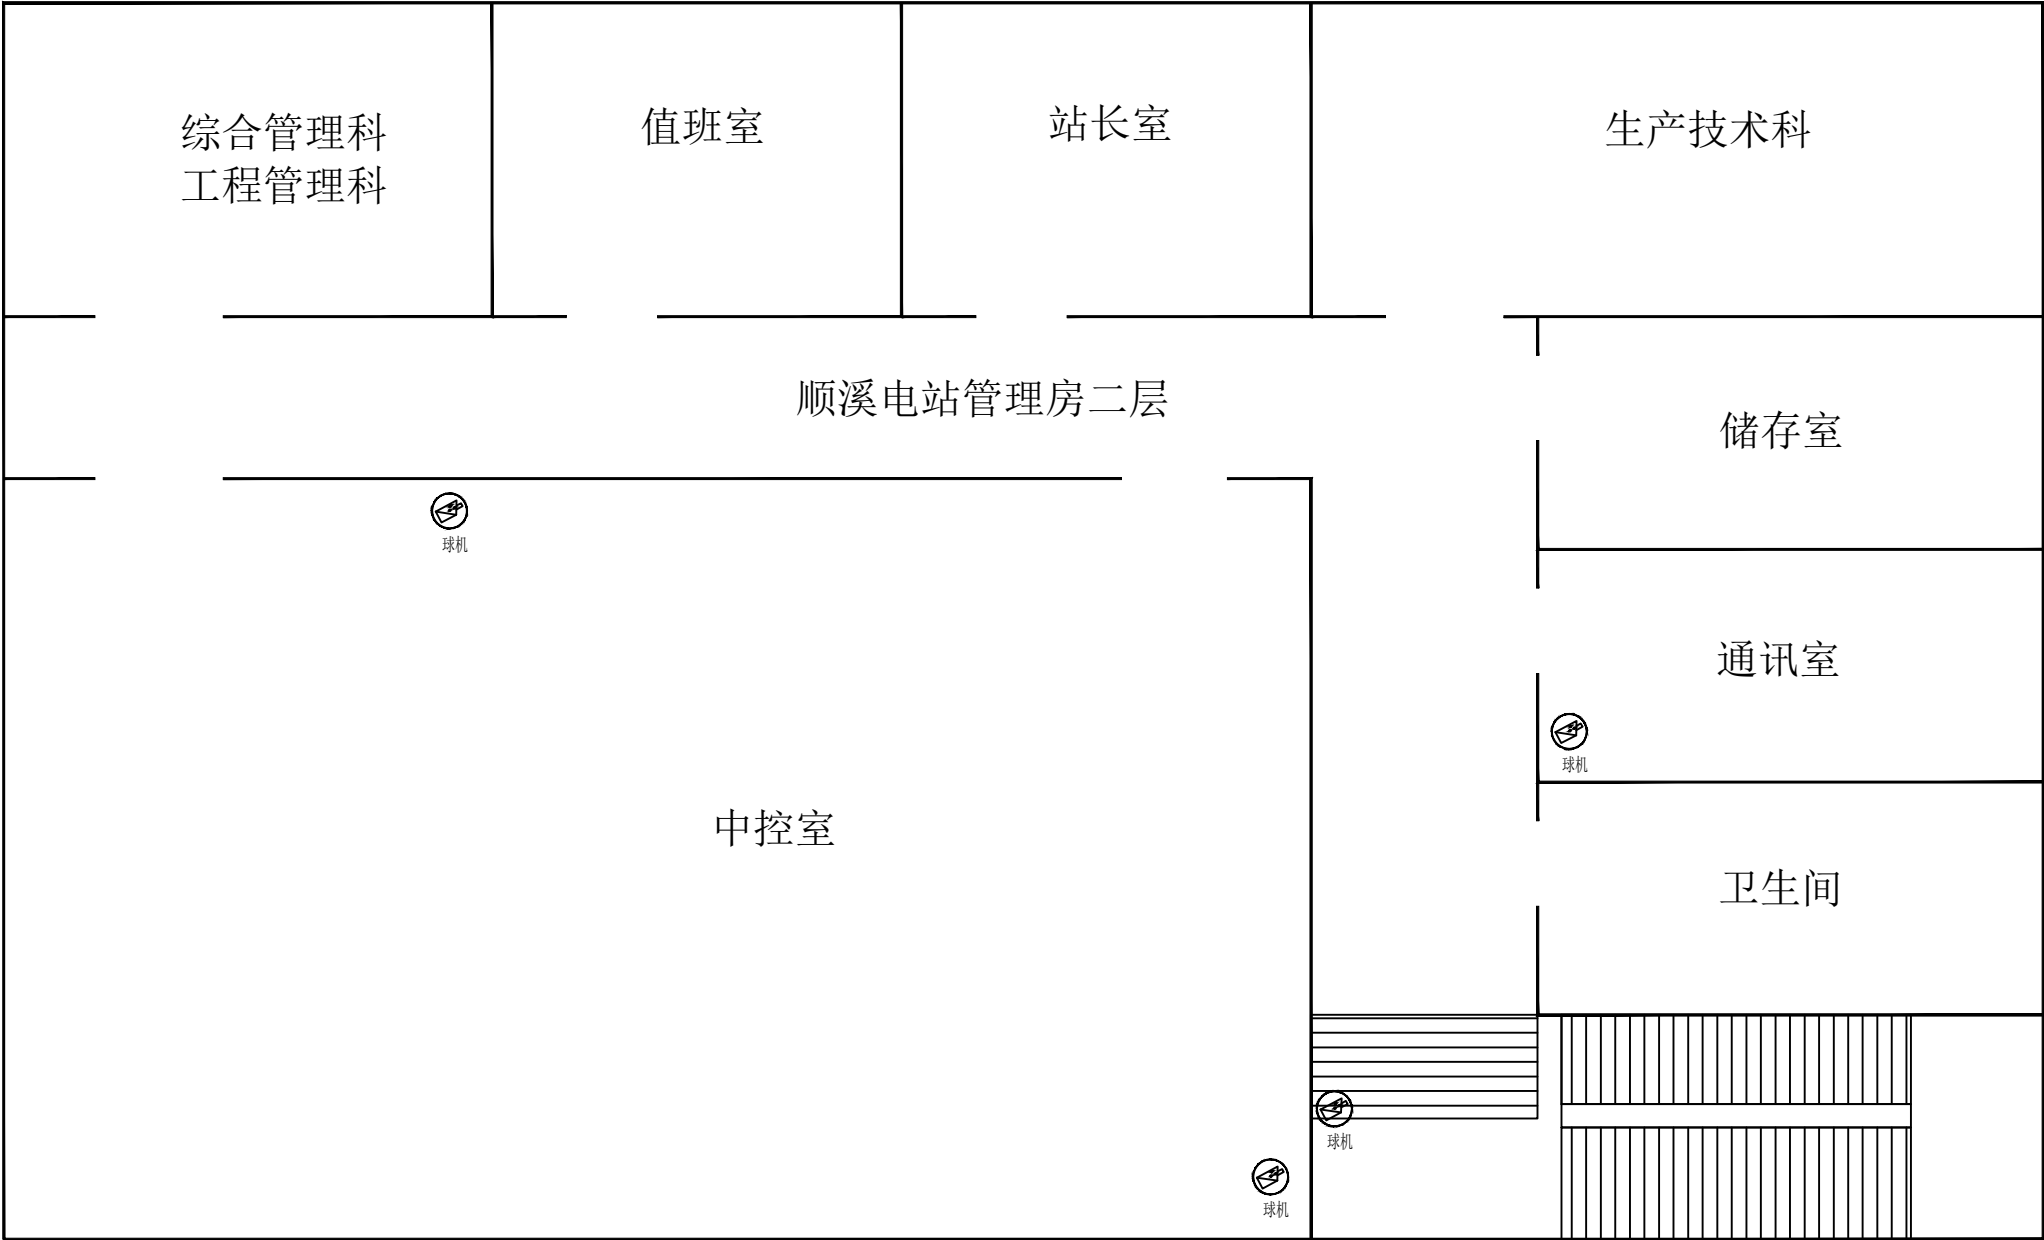

备注: 除二楼视频点位 (4个球机), 其余12个视频点位具体安装位置根据业主实际需求布置。

图像监控系统平面布置图

设备表

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	400万球形摄像机	iDS-2DE4423MW-DE	台	16	
2	PVC管	外径20mm, 厚度2mm	米	400	
3	网线	六类网线	米	400	
4	电源线	RVVP-2*1	米	400	电源引自配电箱

说明:
1. 图中高程以米记, 其余以毫米计。
2. 摄像头安装位置如图所示, 具体以业主需求和现场实施为准。

<div></div> <div>河海大学设计研究院有限公司</div> <div>HOHAI UNIVERSITY DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.</div>				证书编号	A132006110 A232006117				
				设计编号	2024-ZH-01				
建设单位	平阳县国润控股有限公司			图纸内容	顺溪水电站 图像监控系统平面布置图		日期	2025.7.5	
项目名称	平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）施工标						比例		
子项名称	水电站智能化提升改造						阶段	施工图	
批准	倪 军		项目负责人	卞晓静	校 对	黄晓刚		版本号	V.1
审核	彭新宣		专业负责	卞晓静	设 计	刘威		图纸编号	电-102

专	业
专	业
专	业
专	业
专	业
专	业
专	业

会签栏

注: 1. 未加虚线出图专用章无效。
2. 版权归河海大学设计研究院有限公司所有。
3. 不得量取图框尺寸施工。如有任何不详事宜, 请在施工前与设计师会商。
4. 本图设计内容未经设计师许可不得在其它地方使用。

十	顺溪水电站			
1	现有自动化系统接入集控中心	需要与原厂家技术沟通	项	1
2	顺溪厂区监控系统升级改造			
2.1	400万球形摄像机	1. 400万, 1/2.8", 分辨率2560×1440 2. 支持23倍光学变焦, 最大焦距≥110mm; 最低照度: 红外灯关闭: 彩色≤0.005Lux, 黑白模式≤0.001Lux 3. 支持水平旋转范围360° 连续旋转, 垂直旋转范围-15°~90° 4. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式 5. 工作温度-30℃~65℃ 6. 防护: IP66	台	16
2.2	32路硬盘录像机	8盘位32路	台	1
2.3	8T监控硬盘	8TB	台	8
2.4	监控交换机	2光16电	台	2
2.5	网络线材及设备箱	监控配套	项	1

<div></div> <div>河海大学设计研究院有限公司</div> <div>HOHAI UNIVERSITY DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.</div>						证书编号	A132006110 A232006117			
						设计编号	2024-ZH-01			
建设单位	平阳县国润控股有限公司				图纸内容	顺溪水电站 设备材料汇总清单		日期	2025.7.5	
项目名称	平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）施工标							比例		
子项名称	水电站智能化提升改造							阶段	施工图	
批准	倪 军		项目负责人	卞晓静	校对	黄晓刚	版本号	V.1		
审核	彭新宣		专业负责	卞晓静	设计	刘威	图纸编号	电-103		

专	业
专	业
专	业
专	业
专	业
专	业
专	业

会签栏

注:
1. 未加盖院出图专用章无效。
2. 版权归河海大学设计研究院有限公司所有。
3. 不得量取图纸尺寸施工。如有任何不详事宜, 请在施工前与设计师会商。
4. 本图设计内容未经设计师许可不得在其它地方使用。

序号	电缆编号	电缆型号	起点	终点	米数	备注
视频	SP-01	RVVP-2*1	通讯箱	1#摄像头	25	
	SP-02	RVVP-2*1	通讯箱	2#摄像头	25	
	SP-03	RVVP-2*1	通讯箱	3#摄像头	25	
	SP-04	RVVP-2*1	通讯箱	4#摄像头	25	
	SP-05	RVVP-2*1	通讯箱	5#摄像头	25	
	SP-06	RVVP-2*1	通讯箱	6#摄像头	25	
	SP-07	RVVP-2*1	通讯箱	7#摄像头	25	
	SP-08	RVVP-2*1	通讯箱	8#摄像头	25	
	SP-09	网线	通讯箱	9#摄像头	25	
	SP-10	网线	通讯箱	10#摄像头	25	
	SP-11	网线	通讯箱	11#摄像头	25	
	SP-12	网线	通讯箱	12#摄像头	25	
	SP-13	网线	通讯箱	13#摄像头	25	
	SP-14	网线	通讯箱	14#摄像头	25	
	SP-15	网线	通讯箱	15#摄像头	25	
	SP-16	网线	通讯箱	16#摄像头	25	

<div></div> <div>河海大学设计研究院有限公司</div> <div>HOHAI UNIVERSITY DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.</div>						证书编号	A132006110 A232006117			
						设计编号	2024-ZH-01			
建设单位	平阳县国润控股有限公司				图纸内容	顺溪水电站 电缆清册		日 期	2025.7.5	
项目名称	平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）施工标							比 例		
子项名称	水电站智能化提升改造							阶 段	施工图	
批 准	倪 军		项目负责	卞晓静		校 对	黄晓刚	版本号	V.1	
审 核	彭新宣		专业负责	卞晓静		设 计	刘威	图纸编号	电-104	